


Σχέδια χρήσης Διακλαδωτών

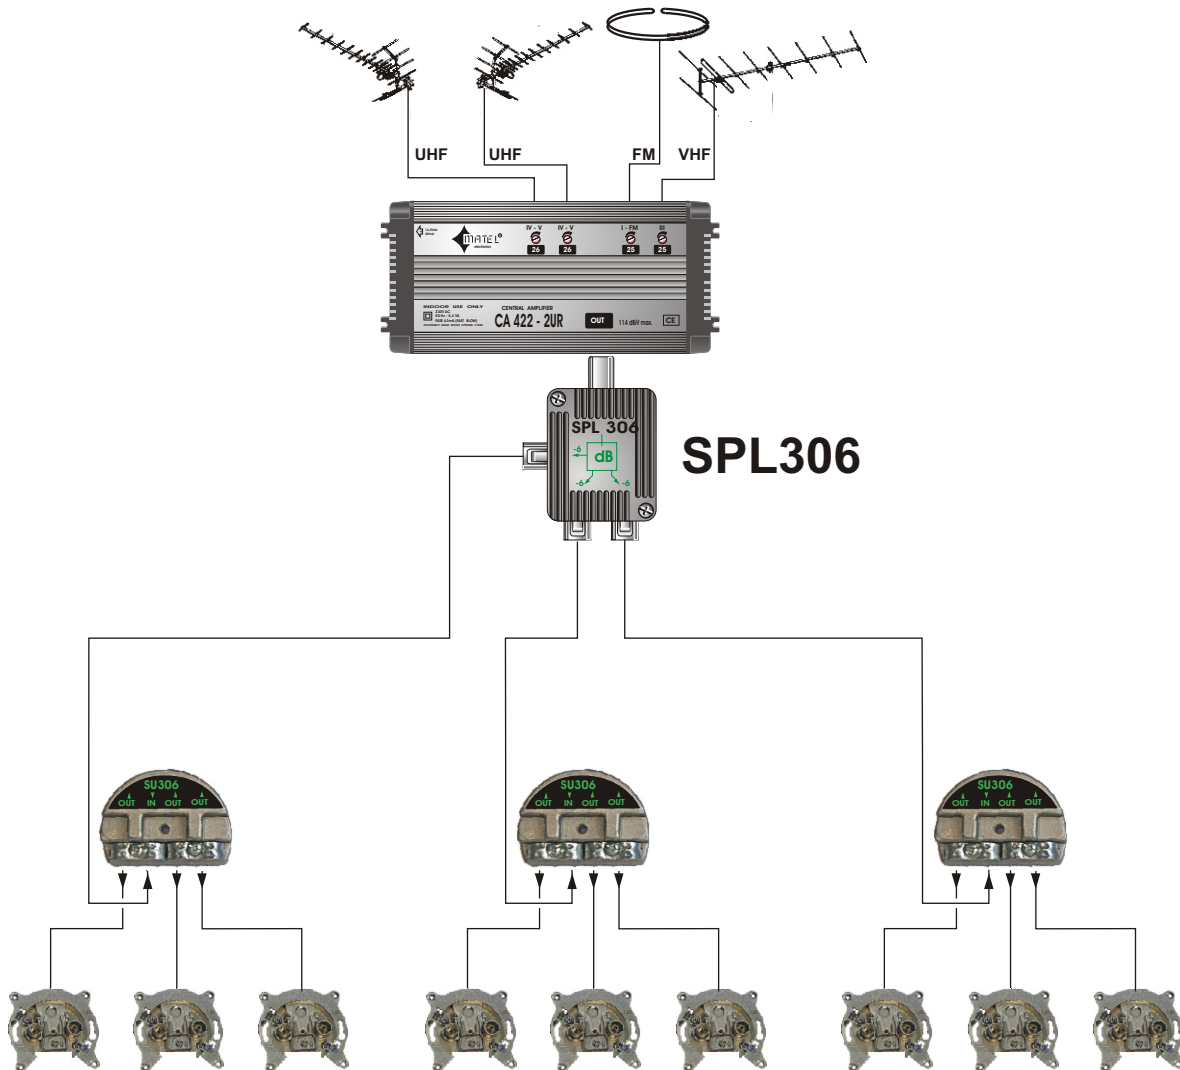

Χρήση διακλαδωτών σε ομαδική εγκατάσταση 9 παροχών. Όλοι οι διακλαδωτές είναι χωνευτοί και όλες οι πρίζες είναι τερματικές (MOT102).